




NOI, I TECNICI DELLA COSTRUZIONE

Matrice per lo stoccaggio combinato



				Simbolo GHS												
				A.1 Bombole di gas		A.2 Generatori aerosol		B Sostanze comburenti		C Sostanze infiammabili				D Altri pericoli		
				0kg ≤ 100kg	101kg ≤ 1'000kg	0l ≤ 100l	101l ≤ 1'000l	0kg ≤ 100kg	101kg ≤ 1'000kg	0kg ≤ 25kg	26kg ≤ 100kg	101kg ≤ 450kg	451kg ≤ 1'000kg	0kg ≤ 100kg	101kg ≤ 1'000kg	
Simbolo GHS	Categoria	da	a	Quantità												
↓	↓	↓	↓	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓												
	A.1 Bombole di gas	0kg ≤ 100kg			↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
		101kg ≤ 1'000kg		1	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
	A.2 Bombole aerosol	0l ≤ 100l		2	1	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
		101l ≤ 1'000l		2	1 2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
	B Sostanze comburenti	0kg ≤ 100kg				2		↓		↓	↓	↓	↓	↓	↓	
		101kg ≤ 1'000kg								↓	↓	↓	↓	↓	↓	
	C Sostanze infiammabili	0kg ≤ 25kg		4			2				↓	↓	↓	↓	↓	
		26kg ≤ 100kg		4			2				4	↓	↓	↓	↓	
		101kg ≤ 450kg											5	↓	↓	↓
		451kg ≤ 1'000kg												6	↓	↓
	D Altre sostanze pericolose	0kg ≤ 100kg				2									↓	
		101kg ≤ 1'000kg		3	3	3	2 3	3	3	3	3	3	3		3	

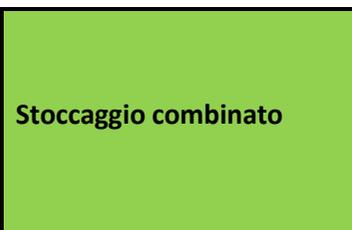


Stoccaggio di merci diverse nello **stesso compartimento tagliafuoco**, senza particolare separazione
Vasca di raccolta dei liquidi per ogni classe di sostanza. Lo stoccaggio combinato è ammesso solo se le sostanze non reagiscono tra loro creando un pericolo!

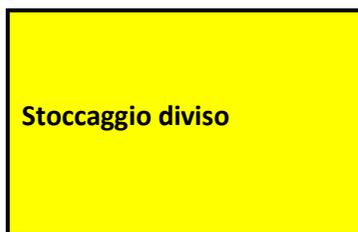

Immagazzinamento di varie merci in un **unico compartimento tagliafuoco**, rispettando requisiti e condizioni di protezione speciali, come distanze (min. 2,5 m), muri di schermatura (resistenza al fuoco min. 60 minuti, EI60) o vasche di raccolta separate in presenza di liquidi.

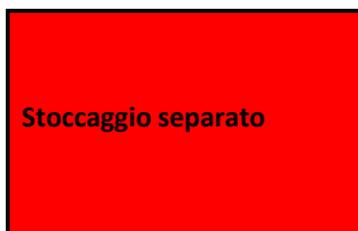

Stoccaggio di merci diverse in compartimenti tagliafuoco nettamente separati:
compartimento tagliafuoco separato



- 1 Stoccaggio diviso in base alle caratteristiche (infiammabile, ossidante, tossico)
- 2 Immagazzinato dietro inferriate
- 3 Per acidi/liscivie/sostanze ambientali/veleni è possibile lo stoccaggio combinato, purché ci sia una vasca di raccolta per ogni sostanza in base alle rispettive proprietà
- 4 Armadio non infiammabile (RF1) con vasca di raccolta e contrassegno
- 5 Locale con resistenza al fuoco min. 30 minuti (EI30) con rischio d'incendio basso
- 6 Locale con resistenza al fuoco min. 60 minuti (EI60), senza ulteriore carico d'incendio